


PERSPECTIVA



CORTE A-A

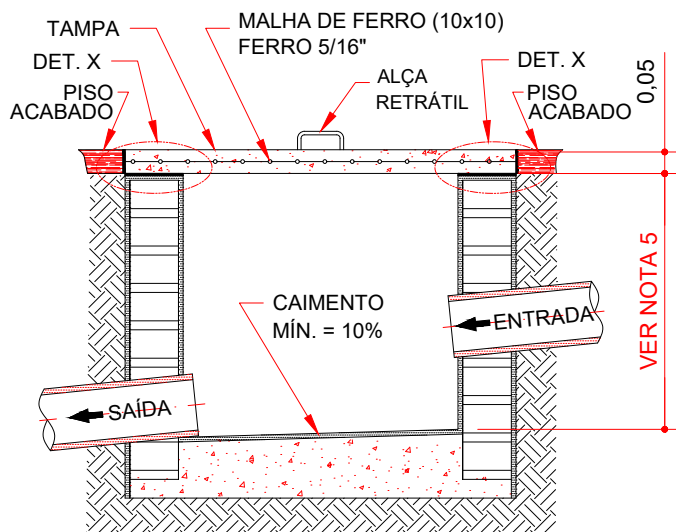

DET. X

CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20

NOTAS

- 1- A TAMPA DEVE SER HERMÉTICA E REMOVÍVEL, NÃO SENDO PERMITIDA O SEU RECOBRIMENTO.
- 2- A FACE SUPERIOR DA TAMPA DEVE ESTAR ALINHADA COM O PISO ACABADO.
- 3- É NECESSÁRIO SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.
- 4- A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ SER CONSTRUÍDA SOMENTE APÓS A EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE ESGOTO.
- 5- A CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ TER PROFUNDIDADE DE ACORDO COM A RESPECTIVA PROFUNDIDADE DO RAMAL EXECUTADO.
- 6- NÃO É PERMITIDA A EXECUÇÃO DE CURVAS NA TUBULAÇÃO.
- 7- PARA CONDOMÍNIOS VERTICAIS E HORIZONTAIS, DEVERÁ SER REALIZADO A INSTALAÇÃO DE CAIXA RETENTORA DE GORDURA PELO EMPREENDIMENTO.




COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA:	S/E
DATA APROVAÇÃO DT:	26/01/2026
DESENHADO:	CARLOS

**PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO**

FOLHA:	01 DE 02
REVISÃO:	H
DESENHO:	MOD.DTE.021.H

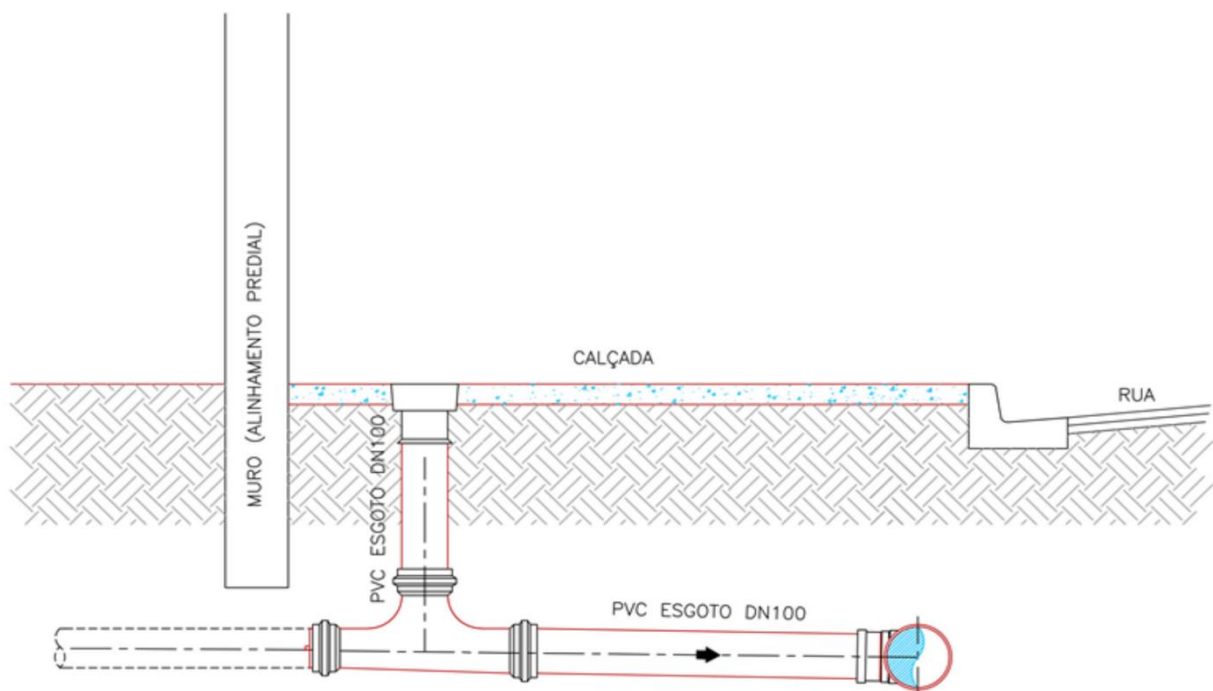

NOTAS:

- 1- OS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NOS PADRÕES, DEVERÃO SER DECIDIDOS NA OBRA, EM CONJUNTO COM O FISCAL
- 2- AS CAIXAS DE GORDURA, QUANDO UTILIZADAS OU EXIGIDAS, DEVERÃO SITUAR-SE NO INTERIOR DO LOTE DO USUÁRIO.