


PERSPECTIVA

CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20

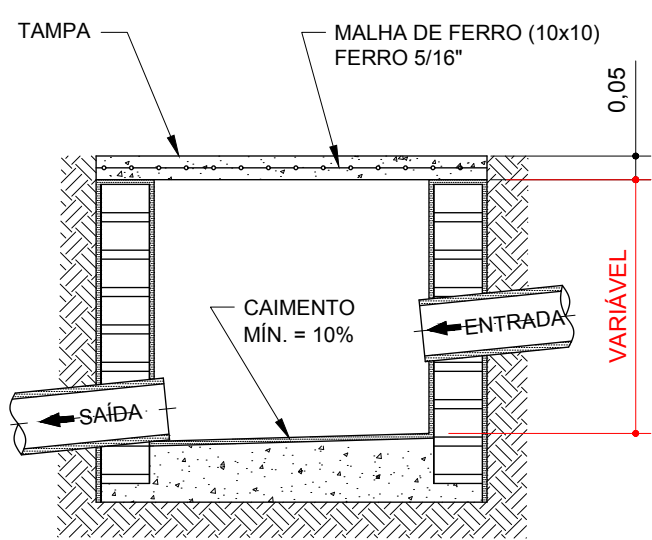

CORTE A-A

A PROFUNDIDADE DA CAIXA DEPENDE DA PROFUNDIDADE DA REDE LOCAL.

A TAMPA DEVE SER HERMÉTICA E REMOVÍVEL.

SE NECESSÁRIO, O INTERESSADO DEVERÁ SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA: S/E	PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO	FOLHA: ÚNICA
DATA APROVAÇÃO DT: 09/12/2013		REVISÃO: C
DESENHADO: CARLOS		DESENHO: MOD.DTE.021.C