


PERSPECTIVA

| | |
|-------------------|---------|
| CONSUMO MÉDIO | 50 x 50 |
| CIMENTO (SACOS) | 1 |
| AREIA (LATAS 18L) | 8 |
| PEDRA (LATAS 18L) | 4 |
| TIJOLOS (UNID) | 100 |
| VEDACIT (LTS) | 1 |
| FERRO (M) | 11,20 |

A PROFUNDIDADE DA CAIXA DEPENDE DA PROFUNDIDADE DA REDE LOCAL LIMITADA A 1,00m.


A TAMPA DEVE SER HERMÉTICA E REMOVÍVEL.

É RECOMENDÁVEL SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.

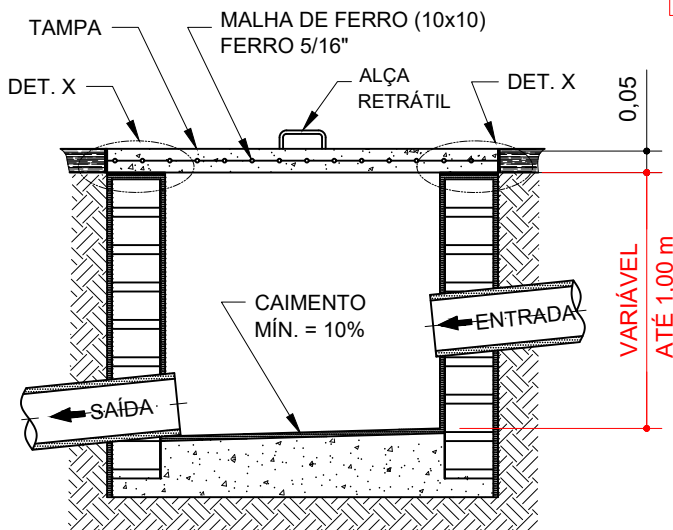

CORTE A-A

O REJUNTE DEVERÁ SER FEITO COM SILICONE INDUSTRIAL OU MASSA PODRE (TRAÇO = 1 CAL : 1 AREIA)

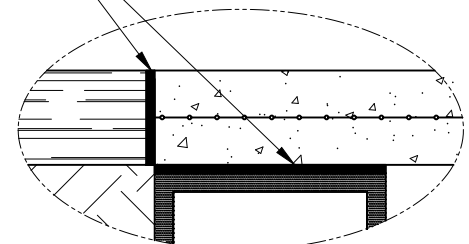

DET. X



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

| | |
|--------------------|------------|
| ESCALA: | S/E |
| DATA APROVAÇÃO DT: | 27/01/2022 |
| DESENHADO: | CARLOS |

**PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO
PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO**

| | |
|----------|---------------|
| FOLHA: | ÚNICA |
| REVISÃO: | E |
| DESENHO: | MOD.DTE.021.E |