

PERSPECTIVA


CONSUMO MÉDIO	50 x 50
CIMENTO (SACOS)	1
AREIA (LATAS 18L)	8
PEDRA (LATAS 18L)	4
TIJOLOS (UNID)	100
VEDACIT (LTS)	1
FERRO (M)	11,20

-A PROFUNDIDADE DA CAIXA DEPENDE DA PROFUNDIDADE DA REDE LOCAL LIMITADA A 1,00m.

-A TAMPA DEVE SER HERMÉTICA E REMOVÍVEL, NÃO SENDO PERMITIDA O SEU RECOBRIMENTO.


-A FACE SUPERIOR DA TAMPA DEVE ESTAR ALINHADA COM O PISO ACABADO.

-É RECOMENDÁVEL SOLICITAR JUNTO À SAAE A LOCALIZAÇÃO DA PONTA.

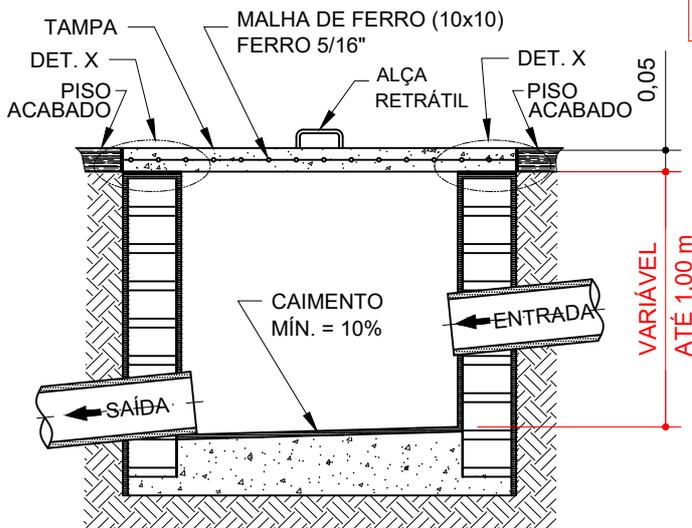

CORTE A-A

O REJUNTE DEVERÁ SER FEITO COM SILICONE INDUSTRIAL OU MASSA PODRE (TRAÇO = 1 CAL : 1 AREIA)

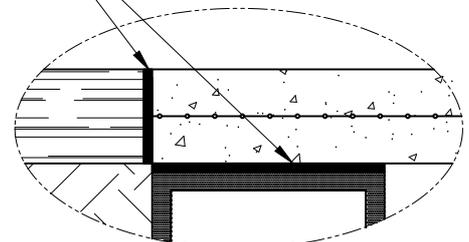

DET. X




COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

ESCALA:	S/E
DATA APROVAÇÃO DT:	14/02/2024
DESENHADO:	CARLOS

PADRÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA LIGAÇÃO DE REDE ESGOTO

FOLHA:	01 DE 02
REVISÃO:	G
DESENHO:	MOD.DTE.021.G

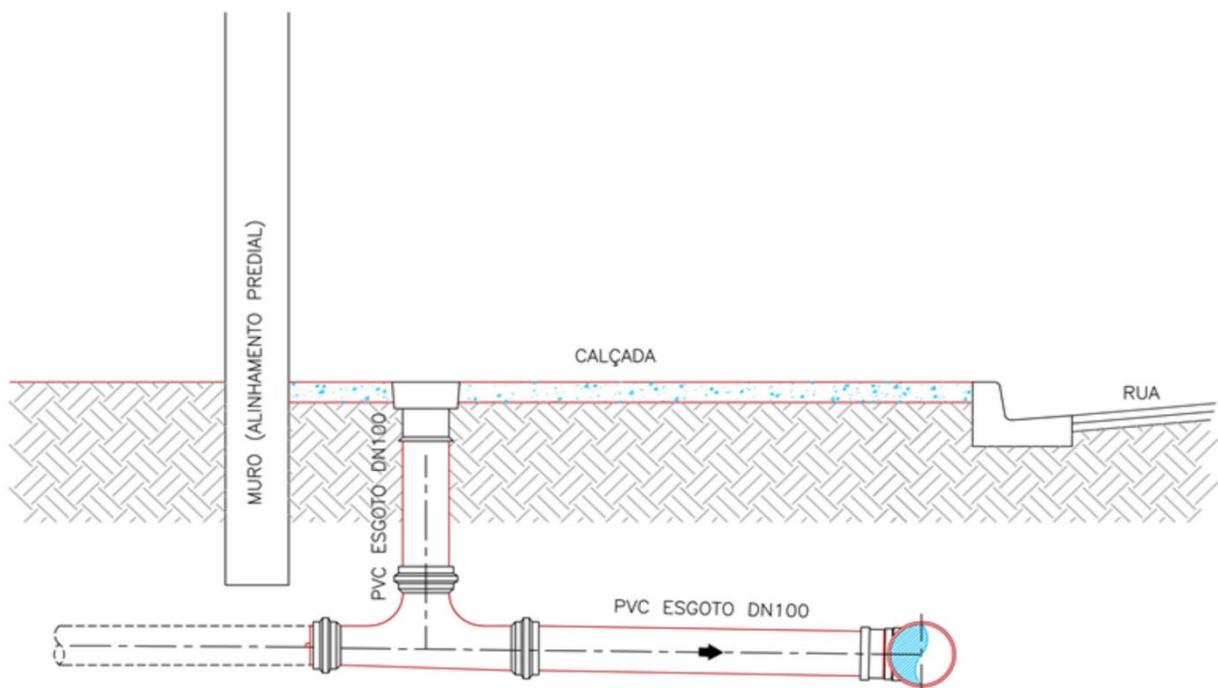

NOTAS:

- 1- OS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAREM NOS PADRÕES, DEVERÃO SER DECIDIDOS NA OBRA, EM CONJUNTO COM O FISCAL
- 2- AS CAIXAS DE GORDURA, QUANDO UTILIZADAS OU EXIGIDAS, DEVERÃO SITUAR-SE NO INTERIOR DO LOTE DO USUÁRIO.